Keresztmetszet

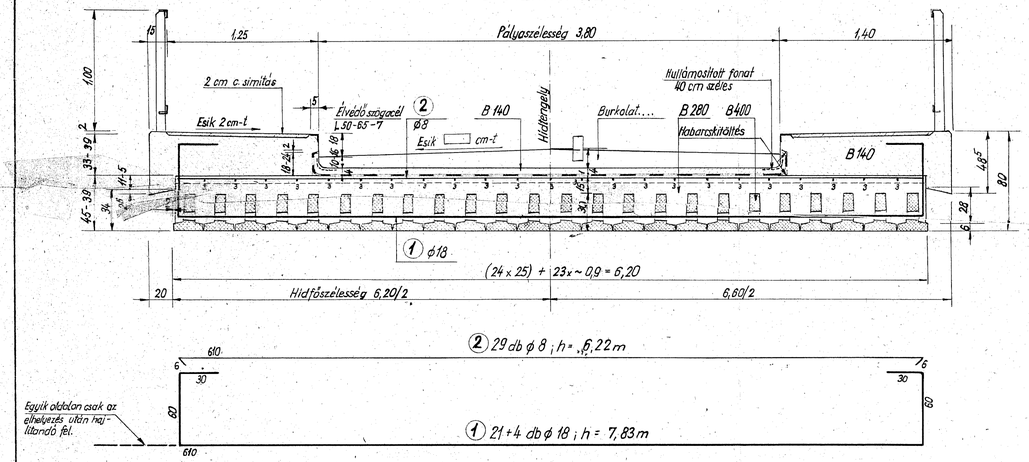

Végkeresztfal

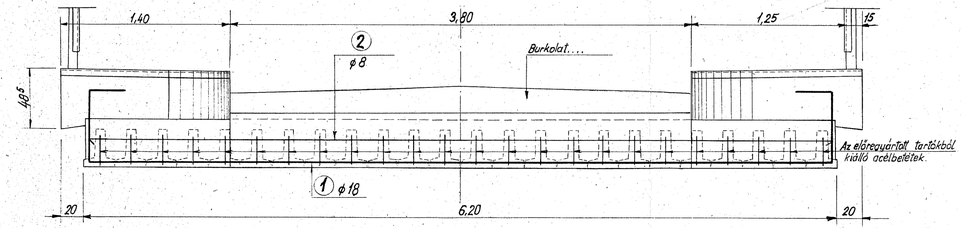

Hosszmetszet

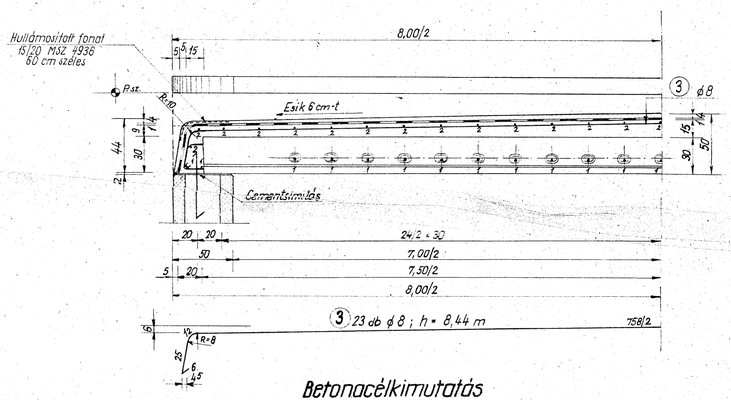

Betonacélkimutatás

Jel	ϕ mm	Db	h (m)	Σ h (m)	ΣΣ h (m)	Fm. súly	Súly (kg)
1	18	25	7,83	195,75	195,75	1,998	392
2	8	29	6,22	180,40			
3		23	8,44	194,10	374,50	0,395	148
					Összesen:		540,-

Mennyiségkimutatás

T.7.8.j előregyártott tartó	24 db
Beton B 280	14,1 m³
Beton B 140 szegélyek	6,1 m³
Beton B 140 védőbeton	1,5 m³
Szigetelés	38,3 m²
Cementsimítás	18,6 m²
Zsaluzó deszka	20,5 m²
Hullámosított fonat	11,0 m²
Acélzsaluzat	15,8 m²

Anyagminőségek

A helyszínen felhasználásra kerülő betonacél az MSZ 112 szerinti A 36.24 jelű folytacél.
Helyszíni vasbeton: B 280, cementadagolás min. 350 kg/m³ C 600
Védőbeton és kiemelt szegélyek: B 140, cementadagolás min. 250 kg/m³ C 500 vagy 270 kg/m³ C 400

Megjegyzések

1) A felszerkezet előregyártott tartók (periodikus acélbetétel készülő előregyártott, vagy előregyártott hagyományrendszerű előfeszített tartók) egymás mellé helyezésével készül. A tartók együttdolgozását a helyszíni beton és a keresztirányú acélbetétek biztosítják.
A részletterv a felszerkezet merőleges, vagy ferde szárnyfalcsatlakozás feltételezésével ábrázolja.
Az előregyártott tartó részletterveit l. a vonatkozó terven.
A tartók hídfőkön való eggyenletes felfekvését cementiszimítással kell biztosítani.
2) A betonacélhosszakat a helyszínen ellenőrizni kell.
3) A helyszíni adottságoknak megfelelően a híd általános tervéi minden esetben el kell készíteni. Ezen kell feltüntetni a korlátoszlopok kiosztását is.
A korlátoszlopok rögzítéséről — a korlátiervnek megfelelően — a szegélyek betonozása során kell gondoskodni.
4) A hídon az útburkolatot teljes pályaszélességben kell elvezetni, ugyanolyan keresztirányú egésset és minőségben, mint a csatlakozó útburkolatét.
5) Az egyjáratú felszerkezet az erőtani számítás elkészítése nélkül kétjáratúra szélesíthető. A szélesítéssel kapcsolatban l. a vonatkozó mellékletet.
6) Az előregyártott tartók szállítása, mozgatása a tartó részlettervén megadott előírás szerint történjék.

Magyar Országos Tipusterv	7,0 m ny. előregyártott gerendahidetés közúti vb. hídfelszerkezet „B" „C" terhelésre		MOT I.9-478C/59
	Felszerkezet részletterve		G 62
Kidolgozta: SZ. UVATERV	Sorszám: 4.2	Kocsipályaszélesség 3,80 m	Lépték: Érvénybelépés időpontja: